


議案第62号 説明資料


幕別町浄化センター沈砂池設備更新工事機械概要

区 分	機 械 概 要	
沈砂池設備	し渣スキップエレベータ	形式：ワイヤーロープ式 揚程：約13m バケット容量：0.3m ³ 電動機：3.7kw×200V×50Hz
	沈砂スキップエレベータ	形式：ワイヤーロープ式 揚程：約13m バケット容量：0.3m ³ 電動機：3.7kw×200V×50Hz
	し渣ホッパー	形式：角形カットゲート 容量：2 m ³ 電動機：0.75kw×200V×50Hz
	沈砂ホッパー	形式：角形カットゲート 容量：2 m ³ 電動機：0.75kw×200V×50Hz

【平面図】

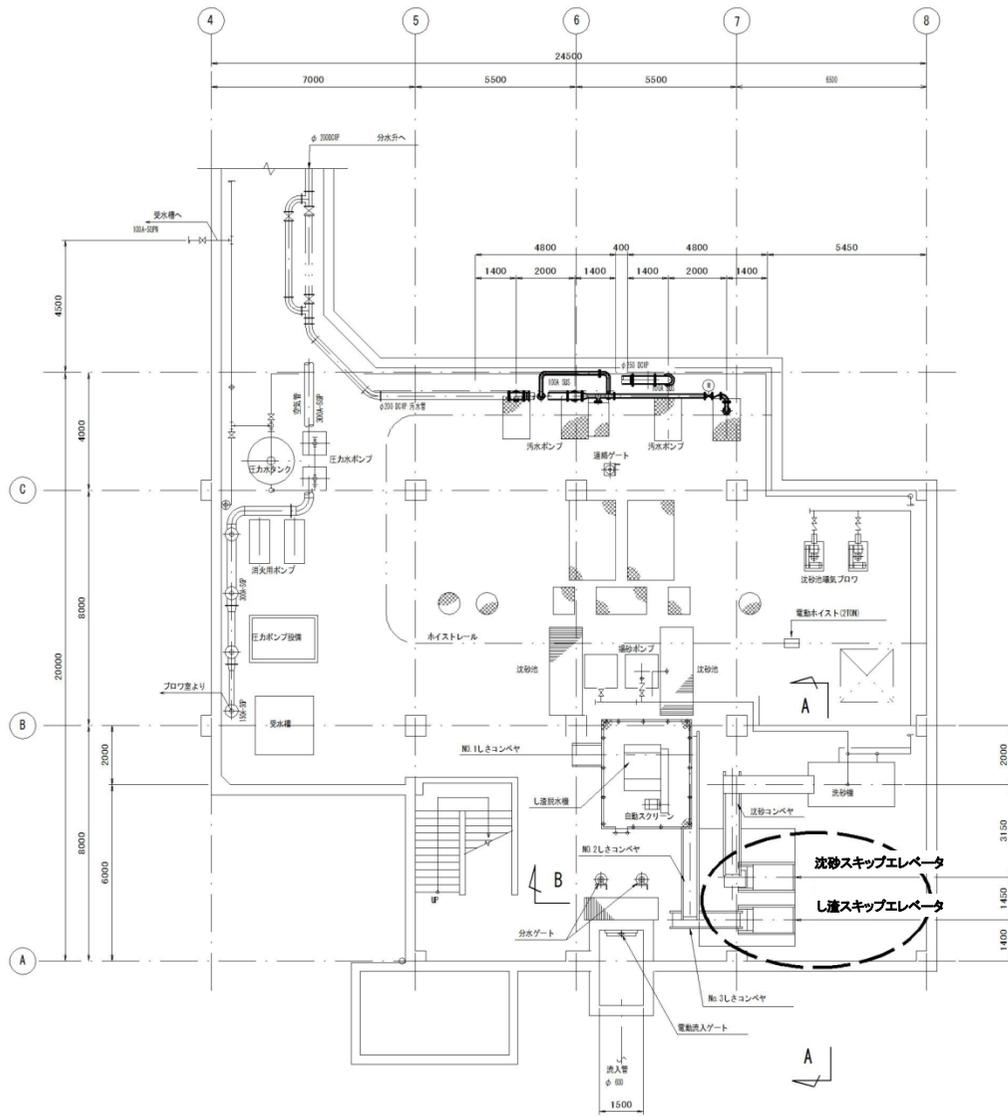

管理棟地下1階平面図

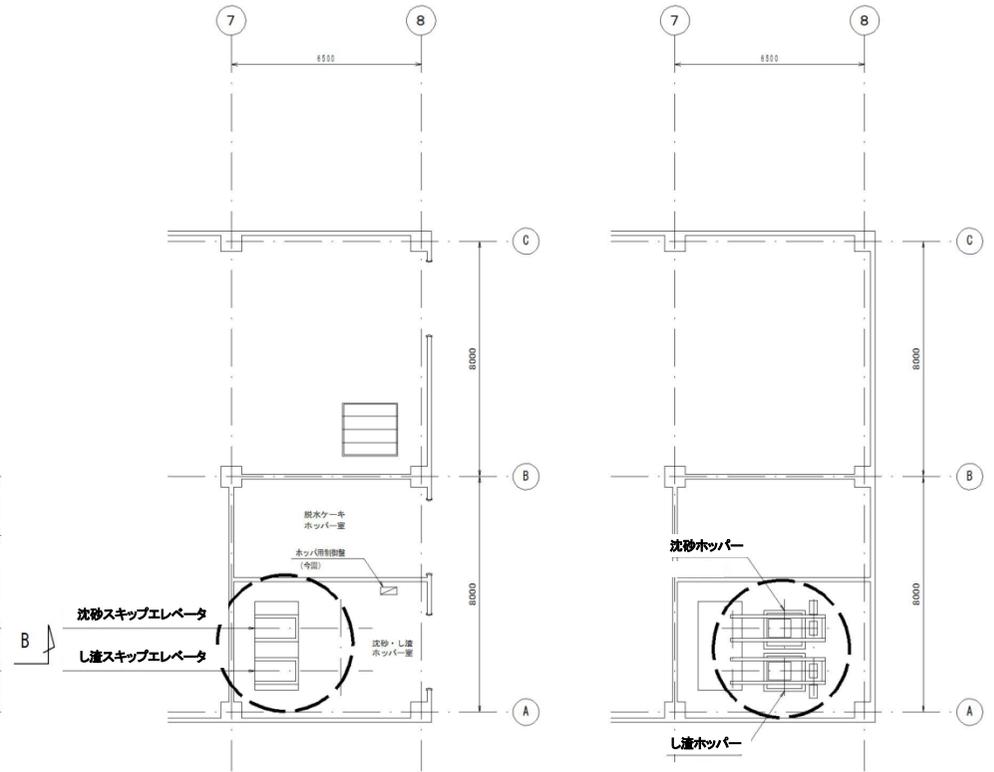

管理棟1階平面図

管理棟2階平面図

【断面図】

